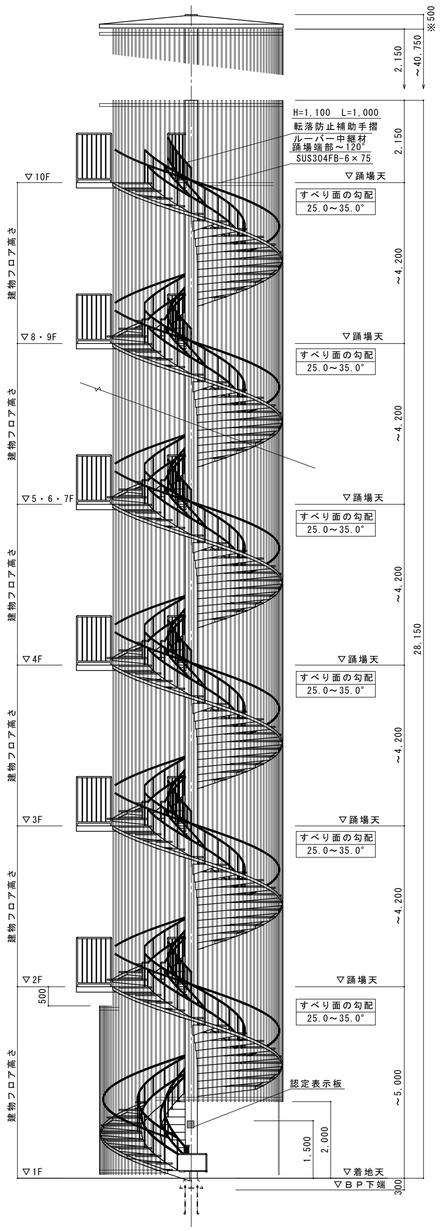

立面図　１：80　　標準ルーバー仕様

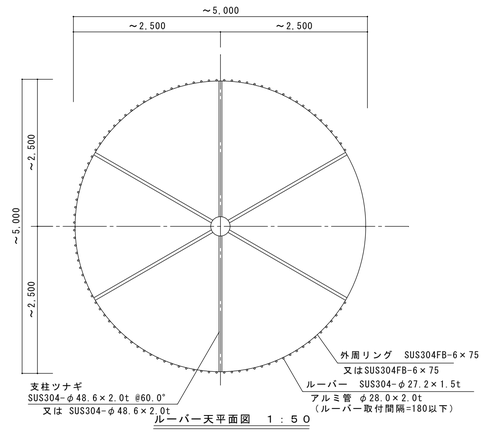

ルーバー天平面図　１：５０

標準ルーバー仕様

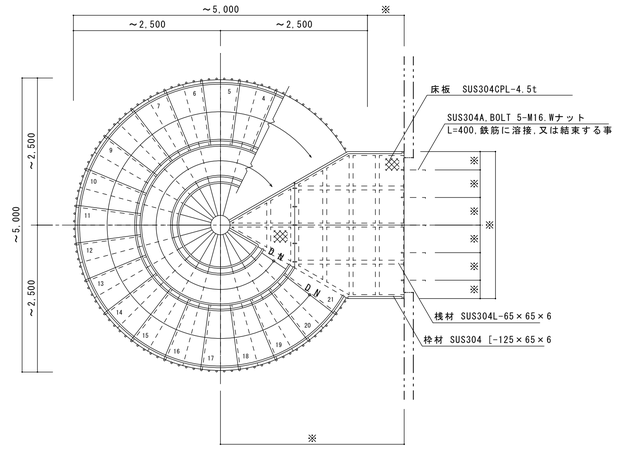

１０階平面図　１：５０　※印は躯体形状等による。

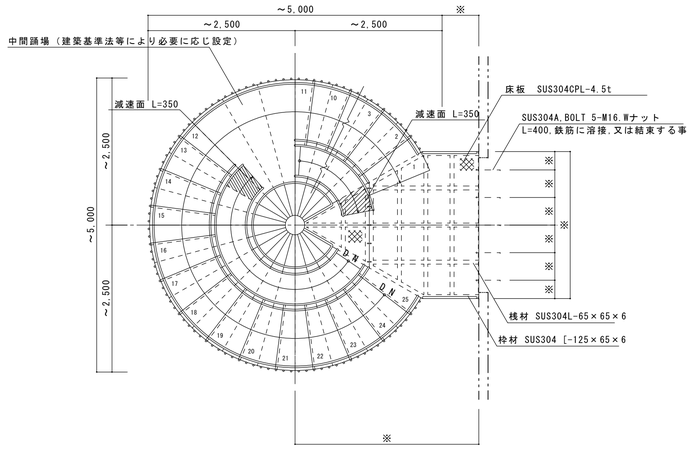

２階平面図　１：５０　※印は躯体形状等による。

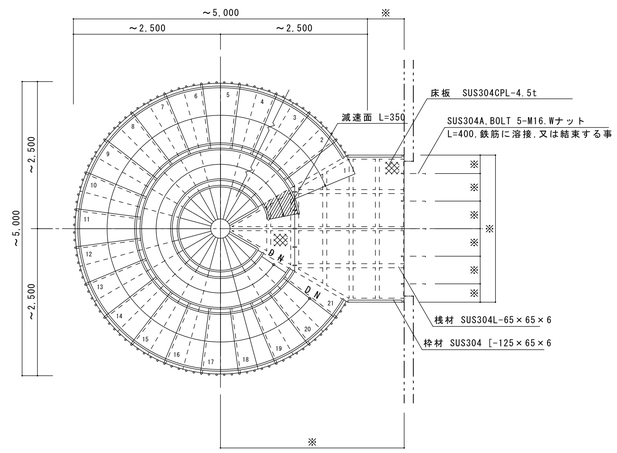

３～９階平面図　１：５０　※印は躯体形状等による。

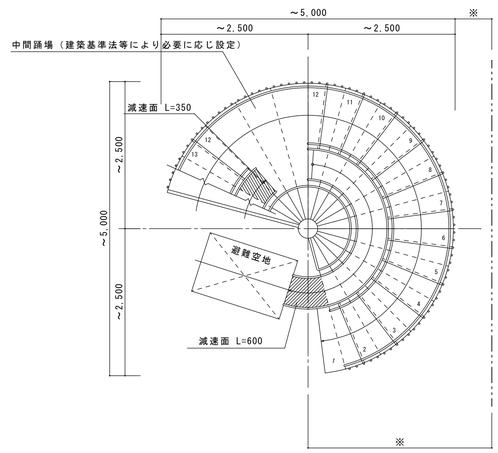

１階平面図　１：５０　※印は躯体形状等による。

注：踊場形状は上図を標準とし、躯体形状・建物フロア高さ・すべり面勾配等の設置条件により異なる。

特記	スカイタワーSTKLXS型　（認定番号ーたい252号） （一財）日本消防設備安全センター認定品	検図	担当	株式会社　三陽 広島市中区舟入南４丁目１－７　TEL（082）532－6100
		・　・		工事名　　H　・　・ 図面名　スカイタワーSTKLXS型（認定番号ーたい252号）　NO SCALE



A部分詳細図　1：10

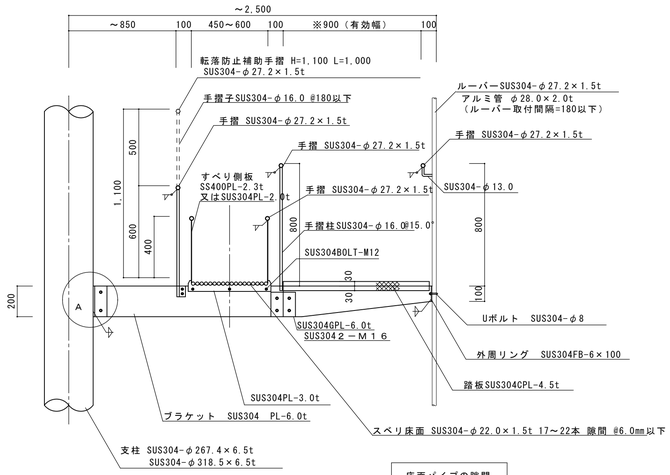

断面詳細図　1：２０

床面パイプの隙間
6.0mm以下

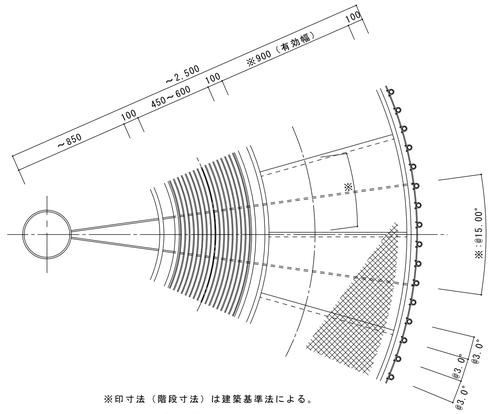

※印寸法（階段寸法）は建築基準法による。

平面詳細図　1：２０

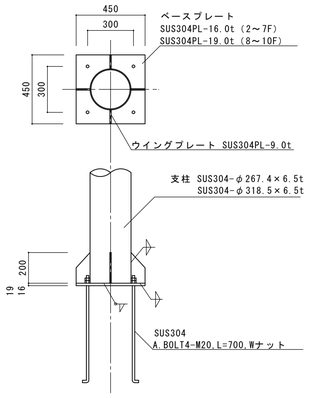

柱脚部詳細図　1：20

支柱の選定
構造検討の各階高　中間階4.2m／最下階5.0m（構造計算書参照）

支　　柱	屋根 無	屋根 有
SUS304-φ267.4×6.5t	～10階建	～8階建
SUS304-φ318.5×6.5t	～10階建	～10階建

注：φ267.4×6.5tを採用した場合の１０階建（屋根の無い場合に限る）においても構造上に問題は無いが、
より高い安全性を考慮し、下記の条件の場合はφ318.5×6.5tを採用する。
・階層が多く、且つ各階高寸法が高い場合。
・踊場形状、寸法等により構造上において不利な条件の場合。

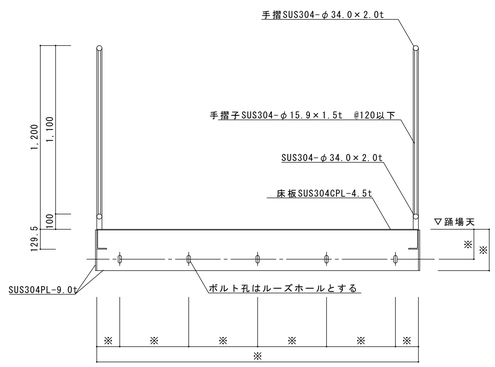

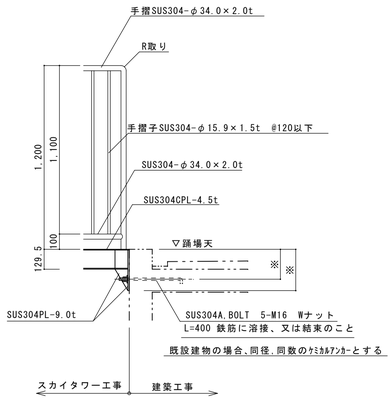

・※印寸法は、躯体形状等により変異がある
・標準手摺仕様
・鉄筋コンクリート造建物の場合

踊場取付詳細図　1：20

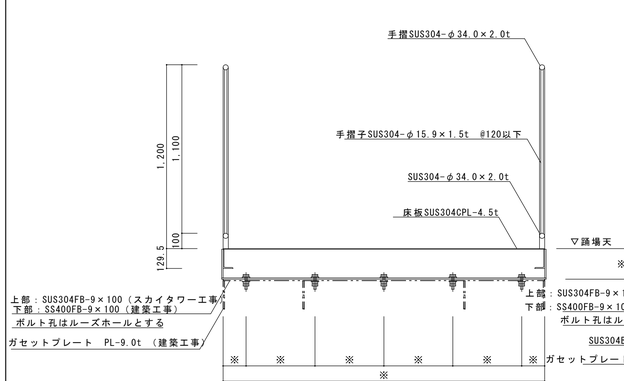

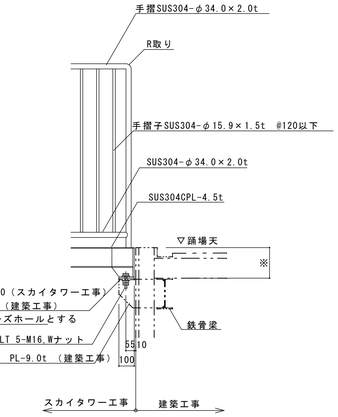

・※印寸法は、躯体形状等により変異がある
・標準手摺仕様
・鉄骨造建物の場合

踊場取付詳細図　1：20

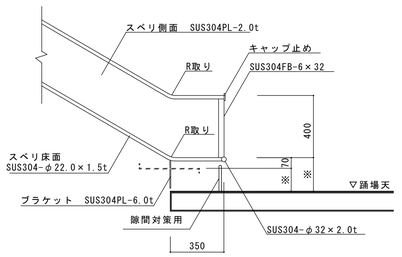

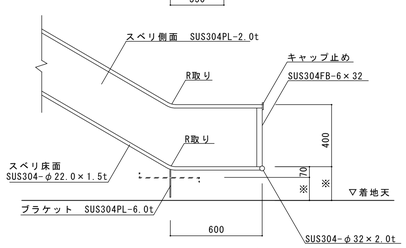

※印寸法（階段寸法）は建築基準法による。

減速面断面図　1：20

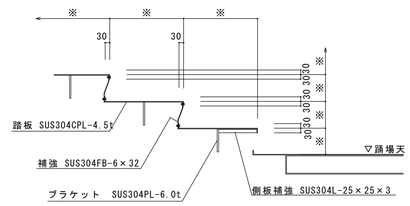

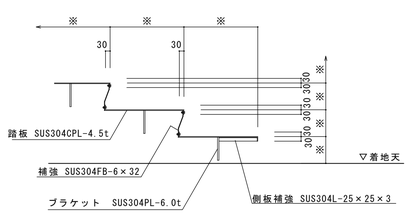

※印寸法（階段寸法）は建築基準法による。

階段断面図　1：20

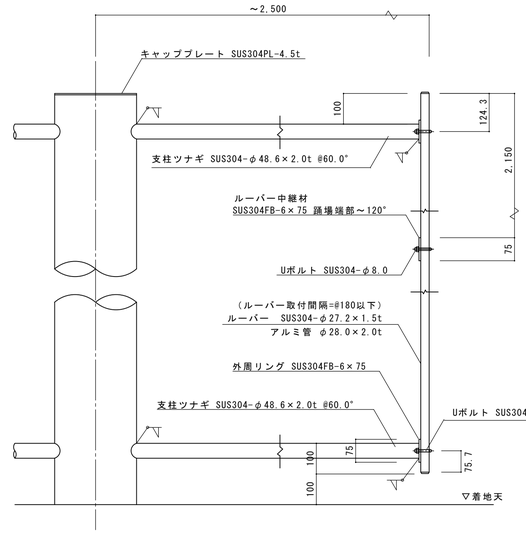

ルーバー上下端部詳細図　1：10　標準ルーバー仕様

特記	スカイタワーSTKLXS型 （認定番号ーたい252号） （一財）日本消防設備安全センター認定品

検図	担当
・	・

株式会社　三陽
広島市中区舟入南４丁目１－７　TEL（082）532－6100

工事名		H ・ ・
図面名	スカイタワーSTKLXS型 （認定番号ーたい252号）	NO
SCALE		